


L'indicazione delle antenne, dei supporti porta-antenna e dei preamplificatori da palo nello schema è puramente indicativa, in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale TV ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato o stabile il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.

Il dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicativi.

La distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (PAS4007111).

Distribuzione Monofuoco SAT dCSS
Condominio 3 Piano 4 Appartamenti per Piano
2 Vani Scale

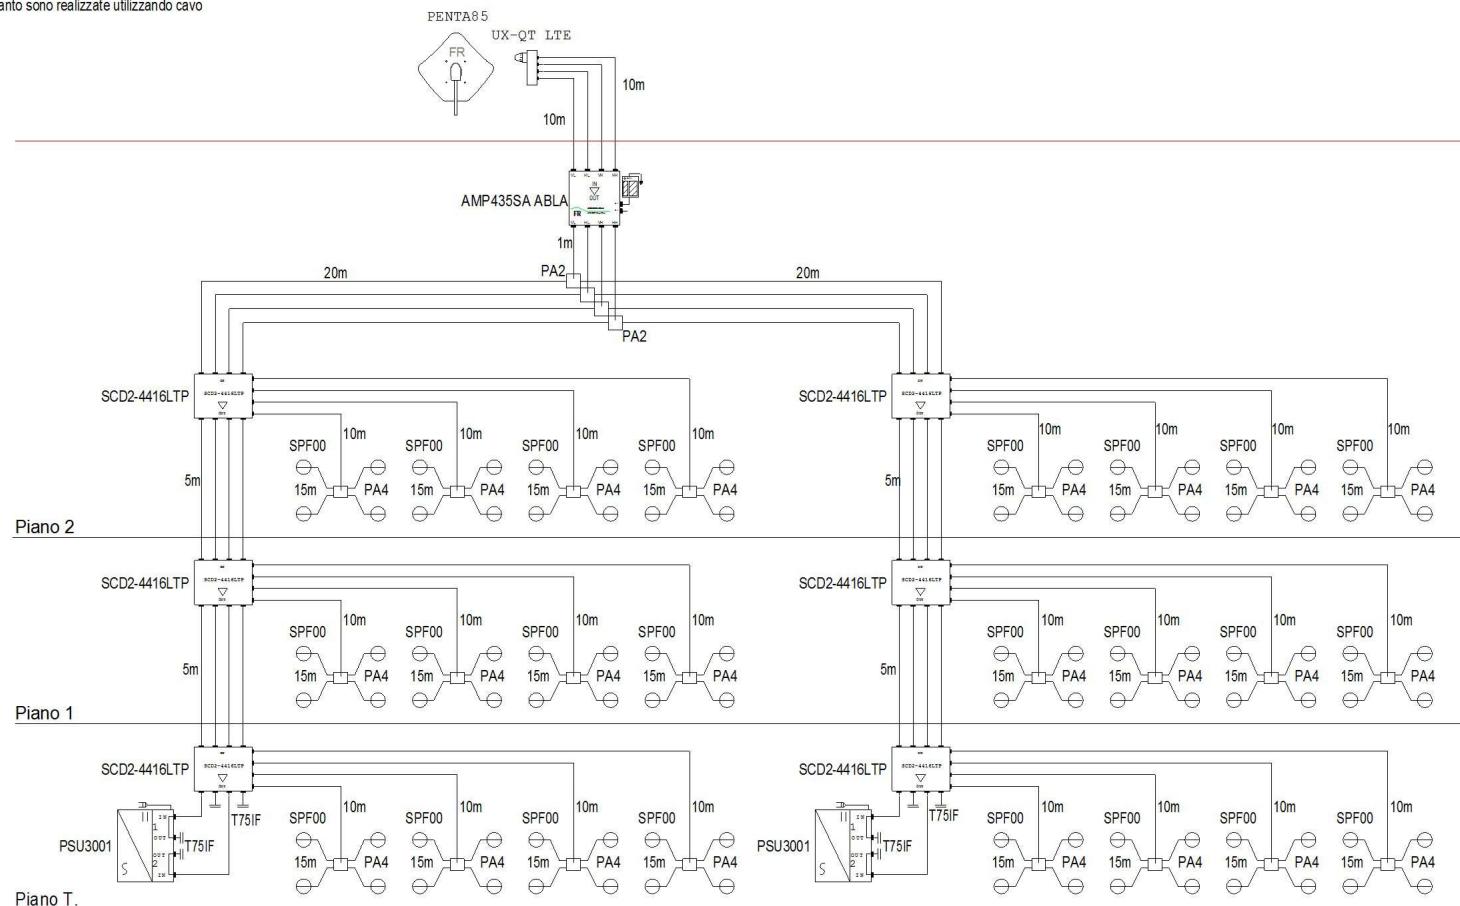

Telefono 1 +39 0423 7361
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667
Fax +39 0423 736230
e-mail supportotecnico@fracarro.com

Condominio_1SAT dCSS_3p_4app_2 Vani scale

Impianto: Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Condominio 3 Piano 2 Appartamenti per Piano
2 Vani Scale

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
--------	----------	-------------	-------------

Prodotti FR**Categoria Carico 75 ohm**

290002	T75IF	Carico Isolato 75 Ohm	8
--------	-------	-----------------------	---

Categoria Cavo Coassiale

PAS4007111	PAS4007111	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm	1.968
------------	------------	------------------------------------	-------

Categoria Connettori

287192	CF70B	Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm	228
--------	-------	--	-----

Categoria Lnb

287302	UX-QT LTE	Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G)	1
--------	-----------	---	---

Categoria Multiswitch

271173	AMP435SA ABLA	Amplificatore di testa autoalimentato con 4 ingressi Satellite con tecnologia ABLA, Livello di uscita 101-121 dBIV	1
271176	SCD2-4416LT P	Multiswitch dCSS 4 ingressi, 4 uscite derivate, Controllo Automatico del Guadagno (CAG), compatibilità con STB legacy, alimentabile da linea passante	6
271160	PSU3001	Alimentatore 3A @ 18V con due inseritori di tensione	2

Categoria Parabole

211201	PENTA85	Penta 85 in Alluminio colore Bianco	1
--------	---------	-------------------------------------	---

Categoria Partitori

280701	PA2	Partitore 2 vie 5-2400 MHz	4
280702	PA4	Partitore 4 vie 5-2400 MHz	24

Categoria Prese

220721	SPF00	Presa terminale 0,5 dB schermata 5-2400MHz	96
--------	-------	--	----

Distinta Materiali di: Condominio_1SAT dCSS_3p_4app_2 Vani scale (ver.1)

Telefono 1 +39 0423 7361
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667
Fax +39 0423 736230
e-mail supportotecnico@fracarro.com

Condominio_1SAT dCSS_3p_4app_2 Vani scale

La configurazione definitiva della testata può variare in funzione delle esigenze della committenza, la distribuzione proposta può variare in funzione alla variazione dei cavidotti.

Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi di listino ITALIA IVA Esclusa.

L'indicazione delle antenne, del centralino o eventuali preamplificatori riportati nello schema è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia del segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.

Il dimensionamento del palo di sostegno e della zancheria dipende dalla zona di installazione dell'impianto.

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicative. La distribuzione e la simulazione d'impianto sono state realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (vedi lista materiale).

Nel preventivo non sono stati conteggiati gli adattatori presa-frutto la cui scelta definitiva è subordinata alla marca dei supporti installati.

Nel preventivo non è stato quotato il Cavo Coassiale e/o la Fibra Ottica la cui valutazione economica va richiesta al Rivenditore o al Funzionario di Vendita Fracarro di zona.