


L'indicazione delle antenne, dei supporti porta-antenna e dei preamplificatori da palo nello schema è puramente indicativa, in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale TV ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato stabilel presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.

Il dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicativi.

La distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (PAS4007111).

**Distribuzione Monofuoco TV+SAT dCSS**  
**Condominio 3 Piani 2 Appartamenti per Piano**  
**2 Vani Scale**

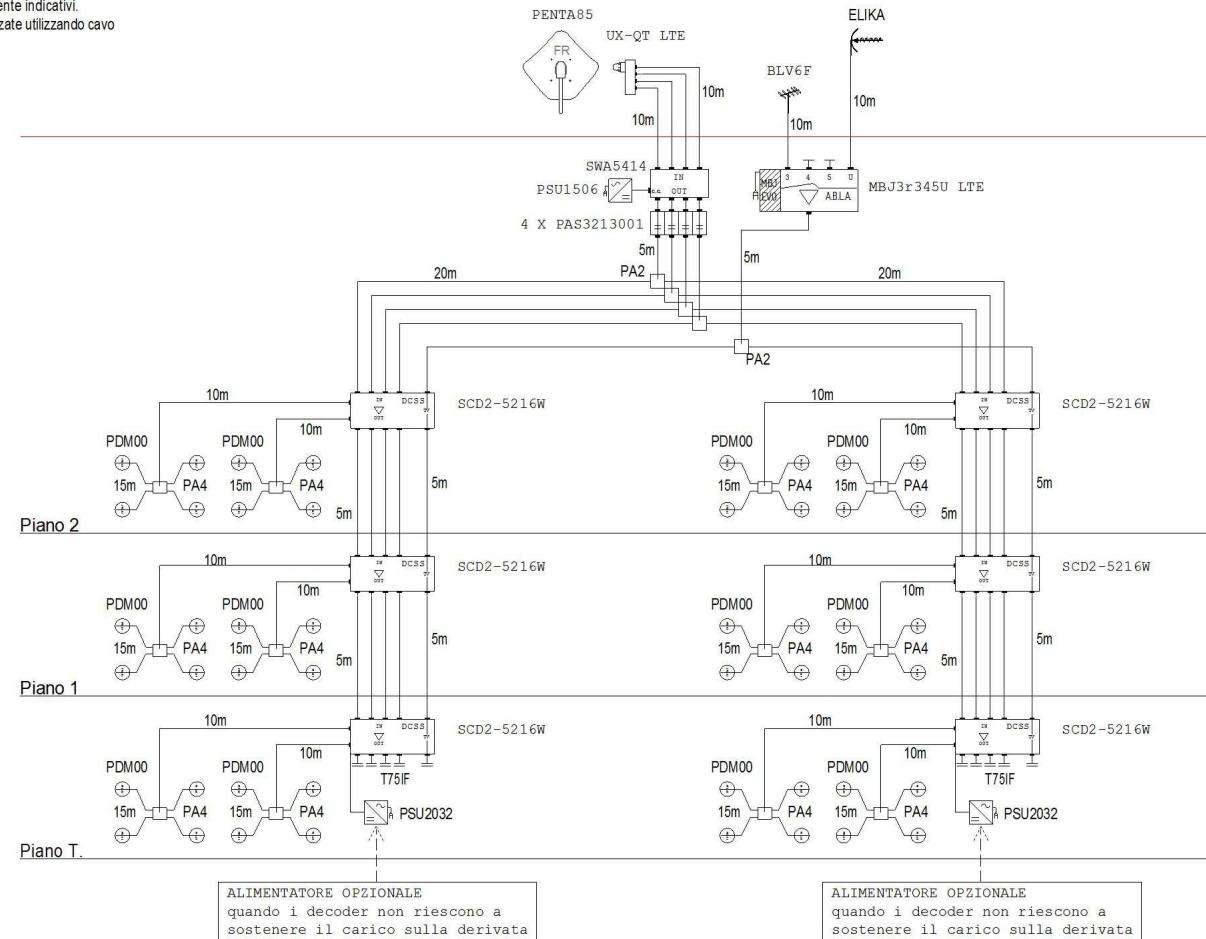

Telefono 1 +39 0423 7361  
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667  
Fax +39 0423 736230  
e-mail supportotecnico@fracarro.com

**Condominio\_TV+SATdCSS\_3p\_2app\_2Scale**

Impianto: Condominio TV+SAT dCSS  
3 piani 2 appartamenti per piano 2 Vani Scale

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
--------	----------	-------------	-------------

**Prodotti FR****Categoria Antenne**

218058	BLV6F	Antenna L.B. VHF b.3 6 el. Can. E5÷E12 con connettore F	1
213226	ELIKA	Antenna elicoidale di banda UHF, connettore F, filtro LTE integrato	1

**Categoria Carico 75 ohm**

289085	CA75F	Carico 75 Ohm Connettore F	2
290002	T75IF	Carico Isolato 75 Ohm	10

**Categoria Cavo Coassiale**

PAS4007111	PAS4007111	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm	1.225
------------	------------	------------------------------------	-------

**Categoria Centralini autoalimentati**

223601	MBJ3r345U	Amplificatore multibanda 4 ingressi: 3+DAB, 4, 5, UHF con filtro LTE e tecnologia A.B.L.A.	1
--------	-----------	--	---

**Categoria Connettori**

PAS3213001	PAS3213001	Blocco di tensione	4
287192	CF70B	Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm	158

**Categoria Lnb**

287302	UX-QT LTE	Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G)	1
--------	-----------	---	---

**Categoria Multiswitch**

271036	SWA5414	Amplificatore 4 ingressi e 4 uscite SAT	1
287155	PSU1506	Alimentatore 15V 600mA	1
287436	SCD2-5216W	Multiswitch DCSS in cascata con 5 ingressi e 2 uscite derivate utente, con CAG	6
287423	PSU2032	Alimentatore 20V 3250mA	2

**Categoria Parabole**

Distinta Materiali di: Condominio\_TV+SATdCSS\_3p\_2app\_2Scale (ver.1)

# FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.r.l

Customer Service Department  
Via Cazzaro 3, 31033 Castelfranco Veneto (TV)



Telefono 1 +39 0423 7361  
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667  
Fax +39 0423 736230  
e-mail supportotecnico@fracarro.com

## Condominio\_TV+SATdCSS\_3p\_2app\_2Scale

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
--------	----------	-------------	-------------

### Categoria Parabole

211201	PENTA85	Penta 85 in Alluminio colore Bianco	1
--------	---------	-------------------------------------	---

### Categoria Partitori

280702	PA4	Partitore 4 vie 5-2400 MHz	12
280701	PA2	Partitore 2 vie 5-2400 MHz	5

### Categoria Prese

220003	PDM00	Presa demiscelata terminale 2dB schermata 47-2400MHz	48
--------	-------	--	----

La configurazione definitiva della testata può variare in funzione delle esigenze della committenza, la distribuzione proposta può variare in funzione alla variazione dei cavidotti.

Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi di listino ITALIA IVA Esclusa.

L'indicazione delle antenne, del centralino o eventuali preamplificatori riportati nello schema è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia del segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.

Il dimensionamento del palo di sostegno e della zancheria dipende dalla zona di installazione dell'impianto.

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicative. La distribuzione e la simulazione d'impianto sono state realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (vedi lista materiale).

Nel preventivo non sono stati conteggiati gli adattatori presa-frutto la cui scelta definitiva è subordinata alla marca dei supporti installati.

Nel preventivo non è stato quotato il Cavo Coassiale e/o la Fibra Ottica la cui valutazione economica va richiesta al Rivenditore o al Funzionario di Vendita Fracarro di zona.